



**J. VAN HEMELEN**  
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG  
tel 02/380.52.71 - fax 02/380.89.86

Engelse Wandeling 2F8L - 8500 KORTRIJK  
tel 056/35.76.76 - fax 056/35.68.87

e-mail info@vanhemelen.org  
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. **319117** Ref. verslag RAP **BD / 20190905 - 3**

**Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning**  
overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)

Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)

Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)

Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 271 - art. 276bis voor oude installatiedelen)



Eigenaar/beheerder/uitbater - Naam	'T ZANDKASTEELTJE		Voornaam		Postnr	8670
Adres	'T ZANDKASTEELTJE 19 (LOT 52)		Gemeente	SINT-IOEISBALD		
Installateur	DECAESTECQ & CO BVBA		Gemeente	ROETVAARE		
BTW-nummer	BE 0407126723					
of identiteitskaartnr.	-	Uitreikingsdatum	- / - / -	Gemeente		
Plaats van onderzoek	'T ZANDKASTEELTJE		Postnr.	8670		
Adres	'T ZANDKASTEELTJE 19 (LOT 52)		Gemeente	SINT-IOEISBALD		
EAN-code	551458860019281287					
Type installatie	<input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten <input checked="" type="checkbox"/> wooneenheid (huis, appartement, andere) <input type="checkbox"/> huishoudelijke werkeenheid <input type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid					

Algemene beschrijving van de aansluiting	Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen	
U <sub>nom</sub> (V ac/dc)	1N400V	2 x 2p AUT 16A 1,5°
Ø voedingskabel (mm²)	4x10°	3 x 2p AUT 20A 2,5°
I <sub>nom</sub> aansluiting (A)	40A max	1 x 2p AUT 32A 6°
Type alg. schakelaar	ALG-DIFF	VIA DIFF 30mA
Aantal borden	1	1 x 2p AUT 16A 2,5°
Aantal eindstroombanen	15	3 x 2p AUT 20A 2,5°
Type aardelektrode	LUS	
Algemene diff.stroom.inr.	2p40A 30mA	
Bijkomende diff.stroom.inr.	2p40A 30mA	

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW):

Metingen	Meetapparaat	apparaat waarvan de inspecteur titularis is	Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig	procedure TD-E-01
Aardspreidingsweerstand :	15 Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	> 1 MΩ	Werkking differentieel-stroominrichting :
				OK / NOK
				Continuïteit PE-geleiders & equipot.:
				OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

opm: VERLETTING, KEUKEN, DOORKOMER, STOPC. B; BOND, WATER- + GASLEIDINGEN NIET OPDIT/AFFGEWIKT

Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP \_\_\_ / \_\_\_ - \_\_\_


**Resultaat**

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.  
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geviseerd.  
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.  
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.  
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor

Volgend controlebezoek uiterlijk op:	05/09/2019	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	J. VAN HEMELEN KEURINGSORGANISME VZW inspecteur (143) DECAESTECKER Brecht	Datum onderzoek:	05/09/2019
--------------------------------------	------------	--	--	------------------	------------

RAP-E-901 (05.05.2017)

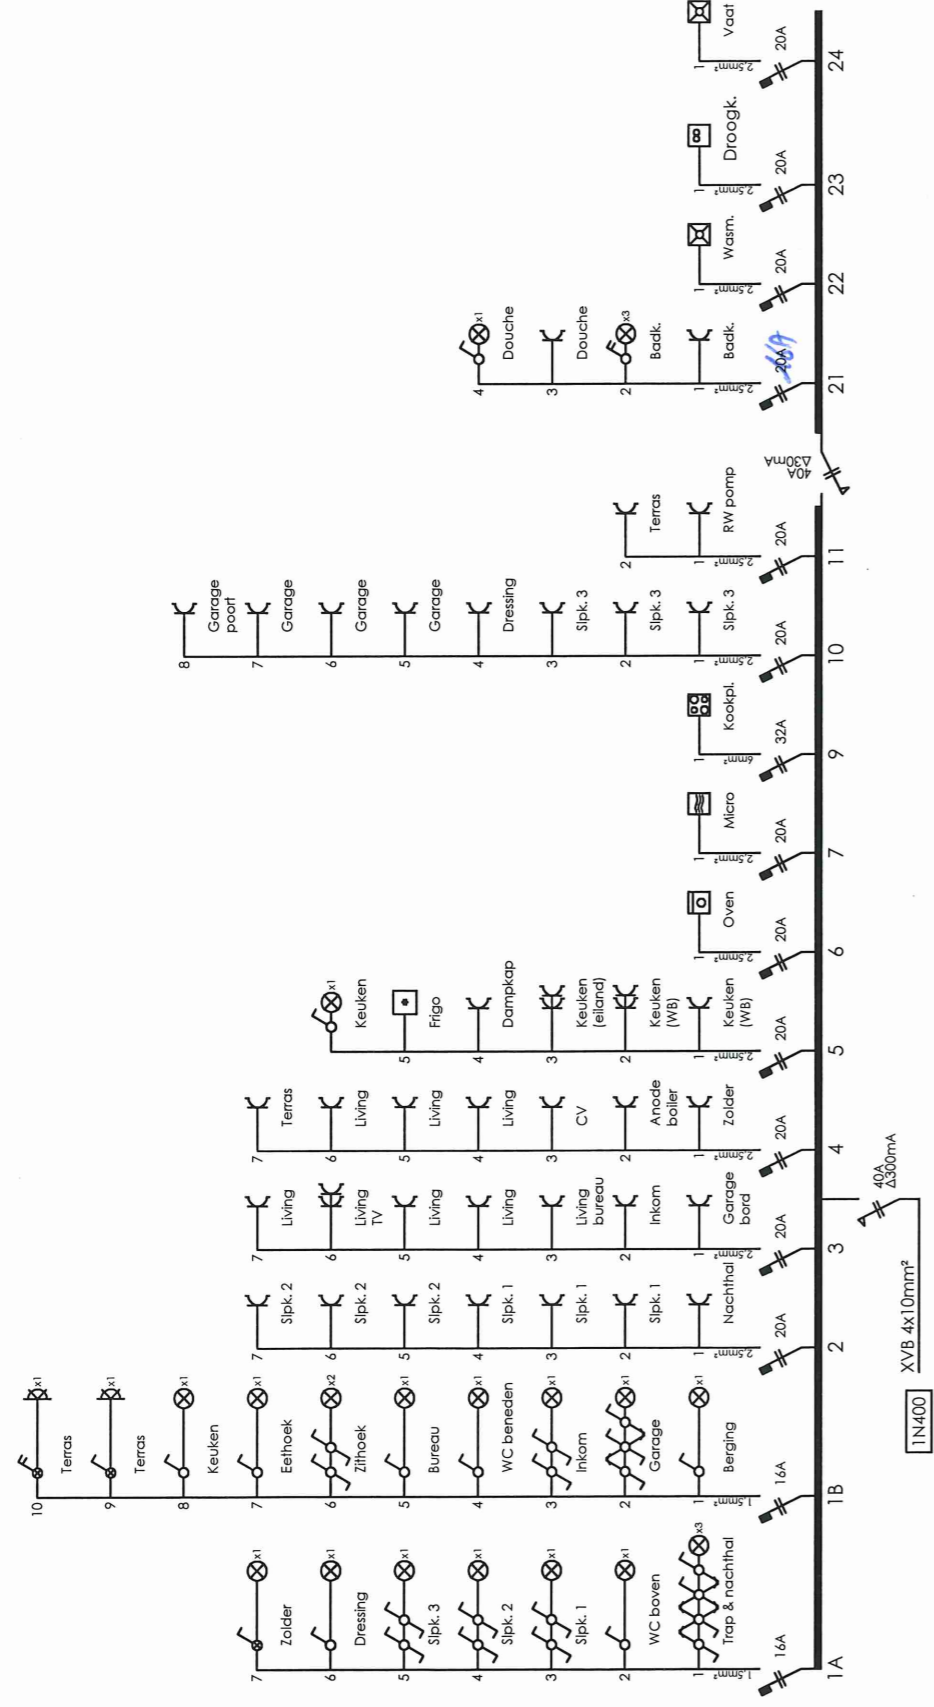

EAN 541448860019281289

VH  
**J. VAN HEMPELEN**  
 KEURINGSORGANISME VZW  
 inspecteur (143)  
 DECAESTECKER Brecht

05 SEP 2019

't ZANDKASTEELTJE  
 't Zandkasteeltje 18 & 19  
 Lot 52

8670 Sint-Joetsbald



www.elektrodeblaere.be  
 Meensesteenweg 322  
 8800 Roeselare  
 +32(0) 51/ 20.04.06

